

Neutralleiter im Fokus

Aufbauempfehlung

Schaltgeräte mit Netzüberwachung

DFS 6 — Fehlerstromschutzschalter

———— DFS 6 040-4/0,03-A NU

———— DFS 6 040-4/0,03-B SK NU

———— DFS 6 063-4/0,03-A NU

———— DFS 6 063-4/0,03-B SK NU


DHS 6 — Hauptschalter

———— DHS 6-063 NU

———— DHS 6-063 NUS




ohne Netzüberwachung

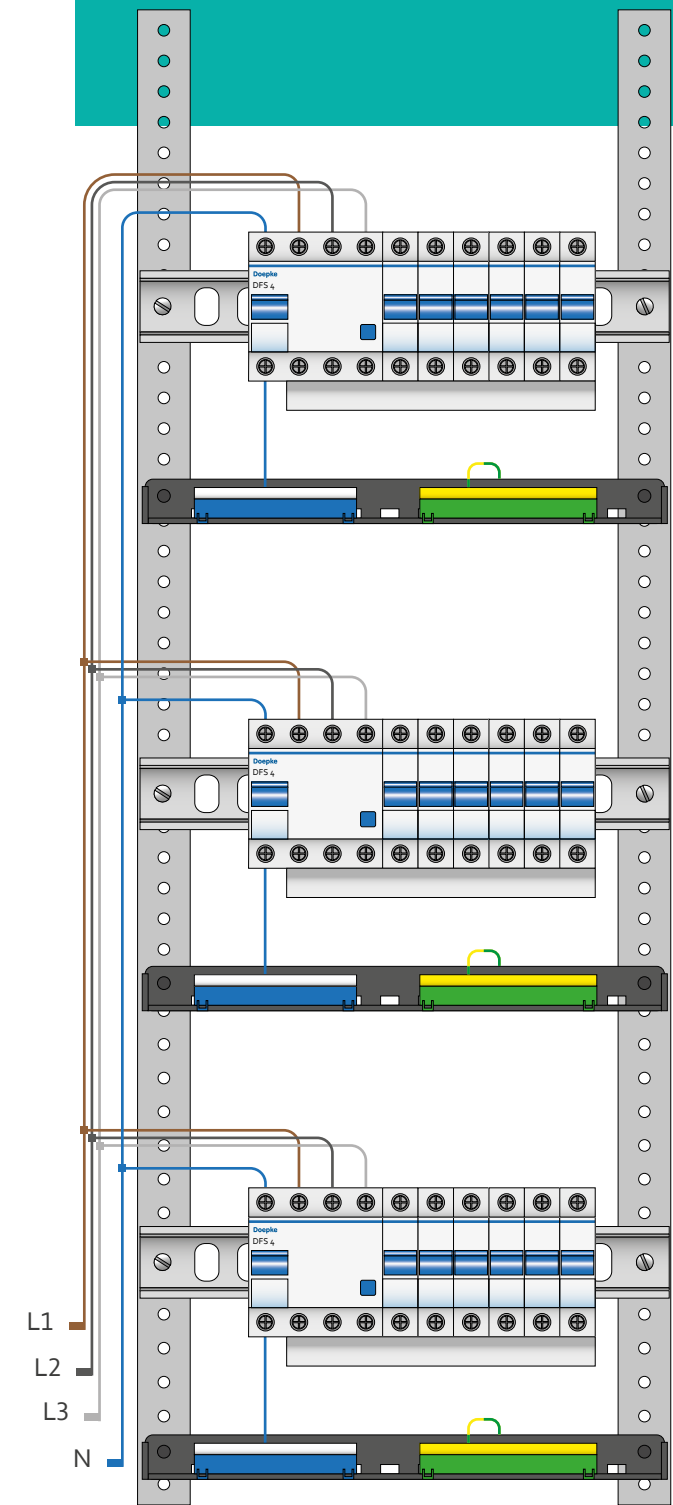

- klassischer Aufbau ohne Schutz vor den Folgen einer Sternpunktverschiebung

Austausch, Nachrüstung oder Neuinstallation

DHS NU

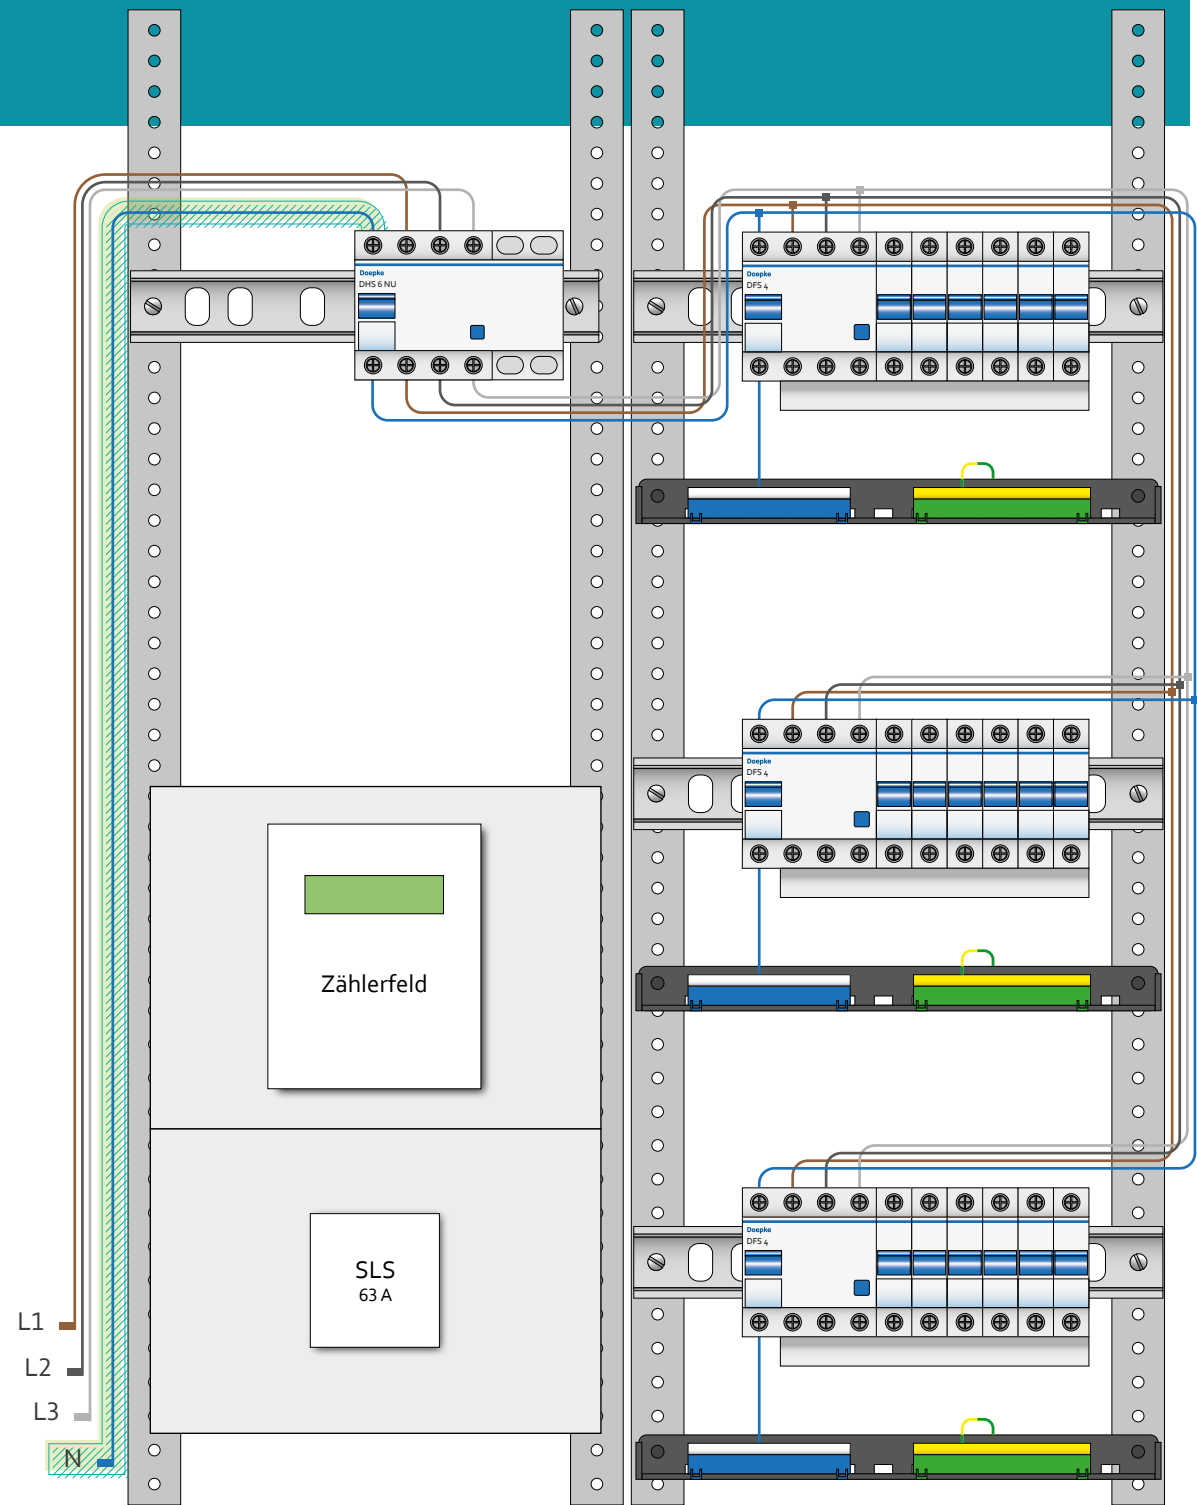


Überwachter Bereich

- Neutral- und Außenleiter einspeisungsseitig
- auch bei individueller Anlagenprotektierung einsetzbar
- erfüllt Anforderung der TAB-2023 (Hauptschalter im anlagenseitigen Anschlussraum)
- kein erhöhter Verdrahtungsaufwand
- 6 TE zusätzlicher Platzbedarf

Austausch, Nachrüstung oder Neuinstallation

DHS NU Umsetzung bei Einsatz von FI-/LS-Kombinationen

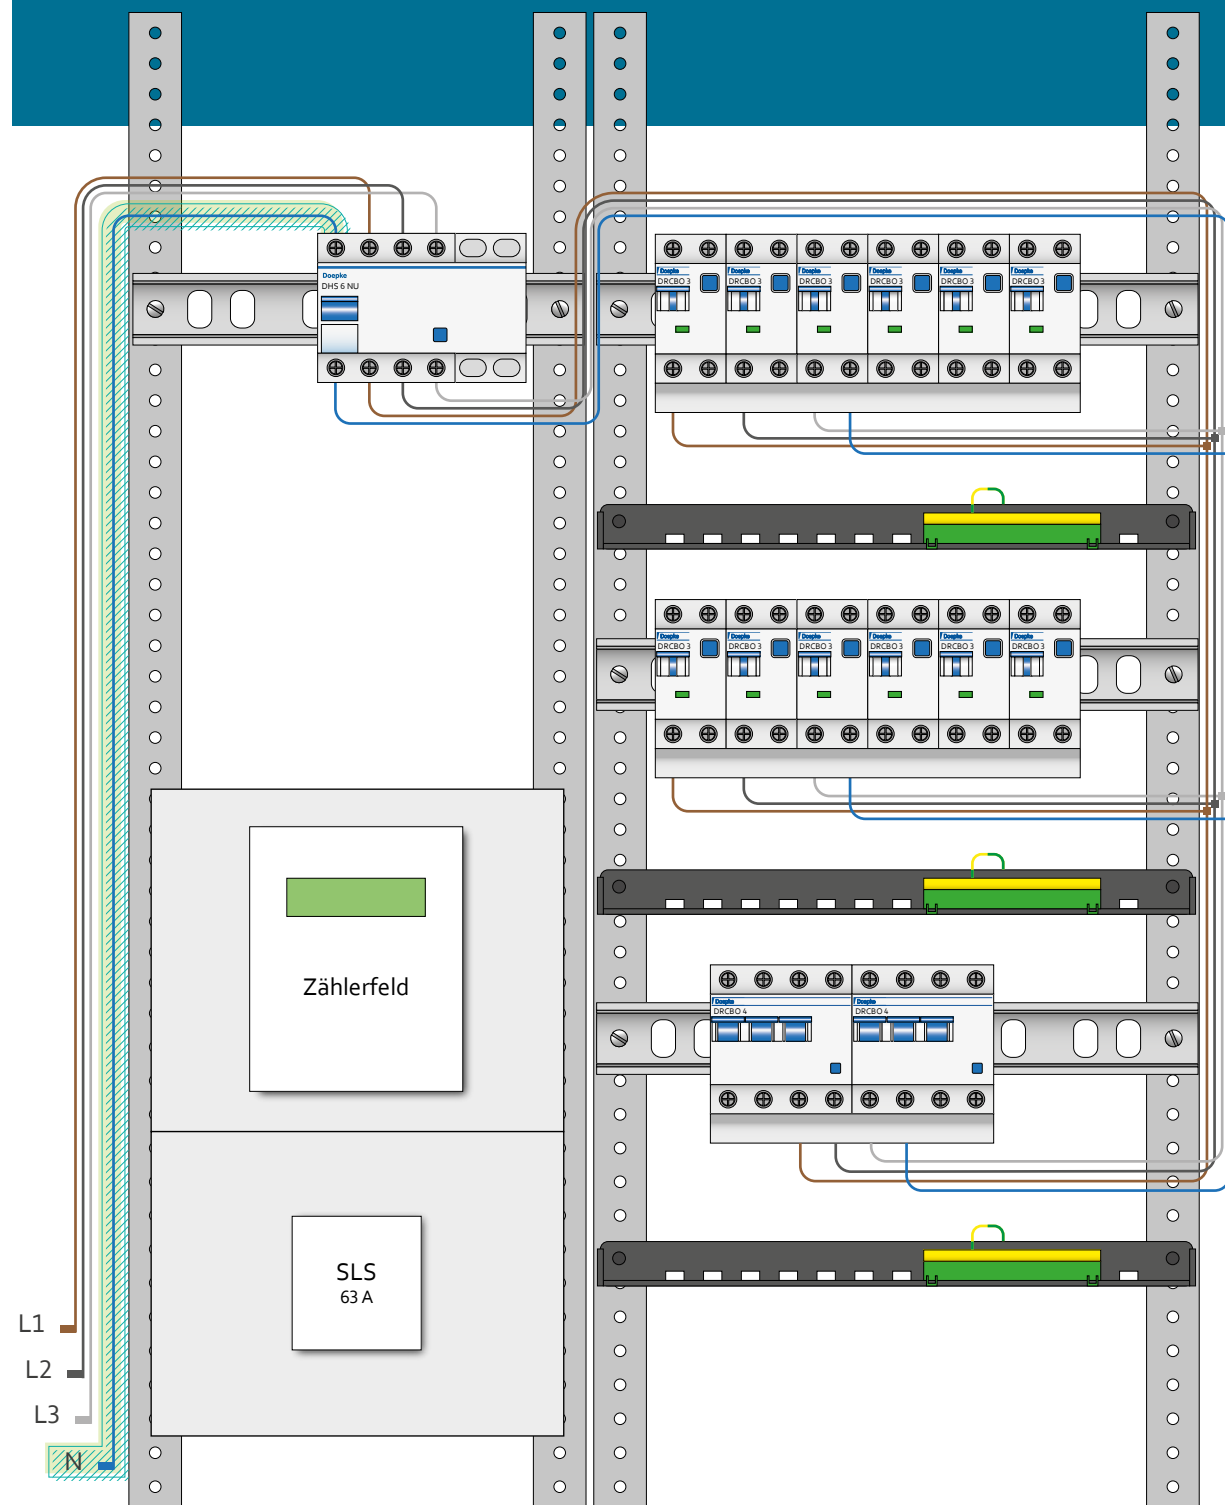


Überwachter Bereich

- Neutral- und Außenleiter einspeisungsseitig
- auch bei individueller Anlagenprotektierung einsetzbar
- erfüllt Anforderung der TAB-2023 (Hauptschalter im anlagenseitigen Anschlussraum)
- kein erhöhter Verdrahtungsaufwand
- 6 TE zusätzlicher Platzbedarf

Austausch, Nachrüstung oder Neuinstallation

DFS NU

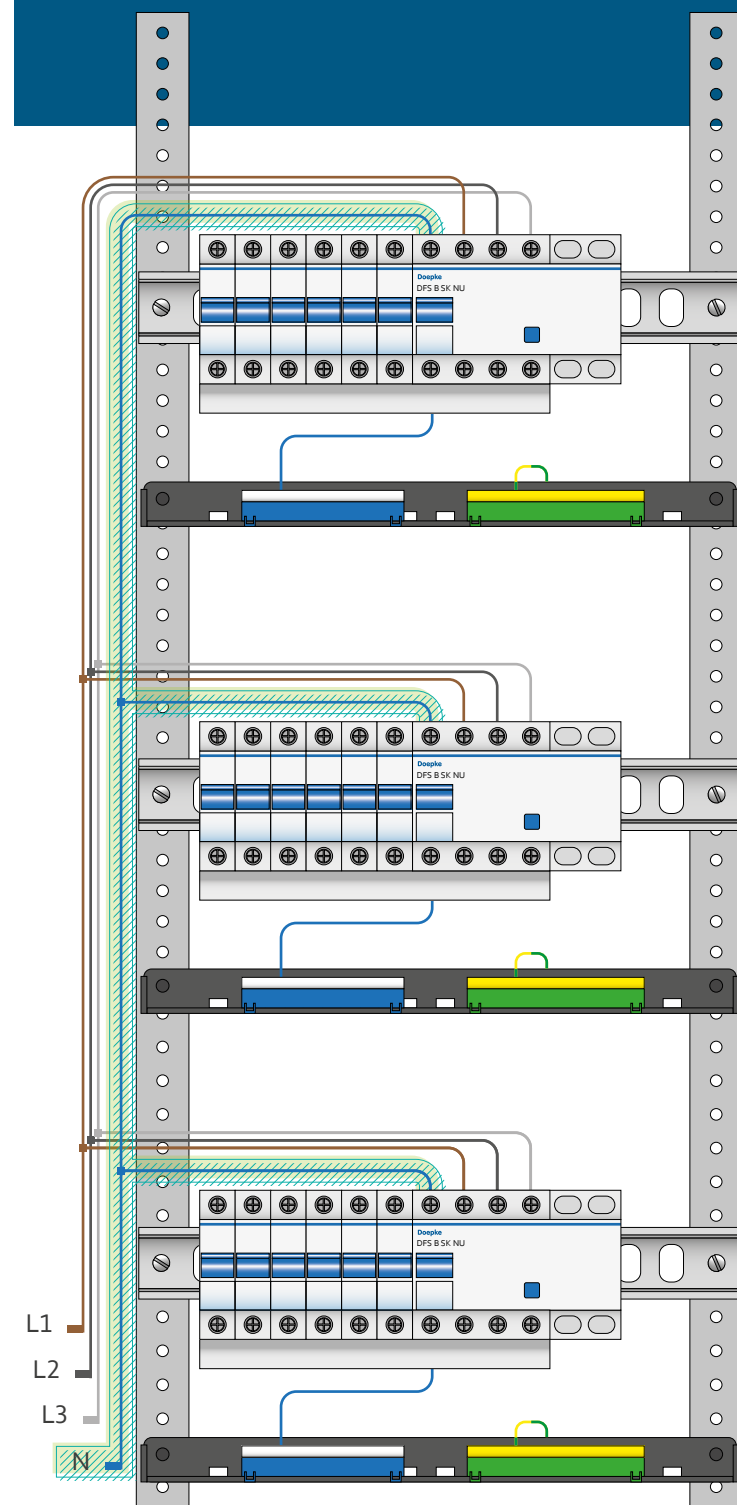


Überwachter Bereich

- Neutral- und Außenleiter einspeisungsseitig
- kein erhöhter Verdrahtungsaufwand
- 2 TE pro FI zusätzlicher Platzbedarf

Nachrüstung oder Neuinstallation

DHS NUS

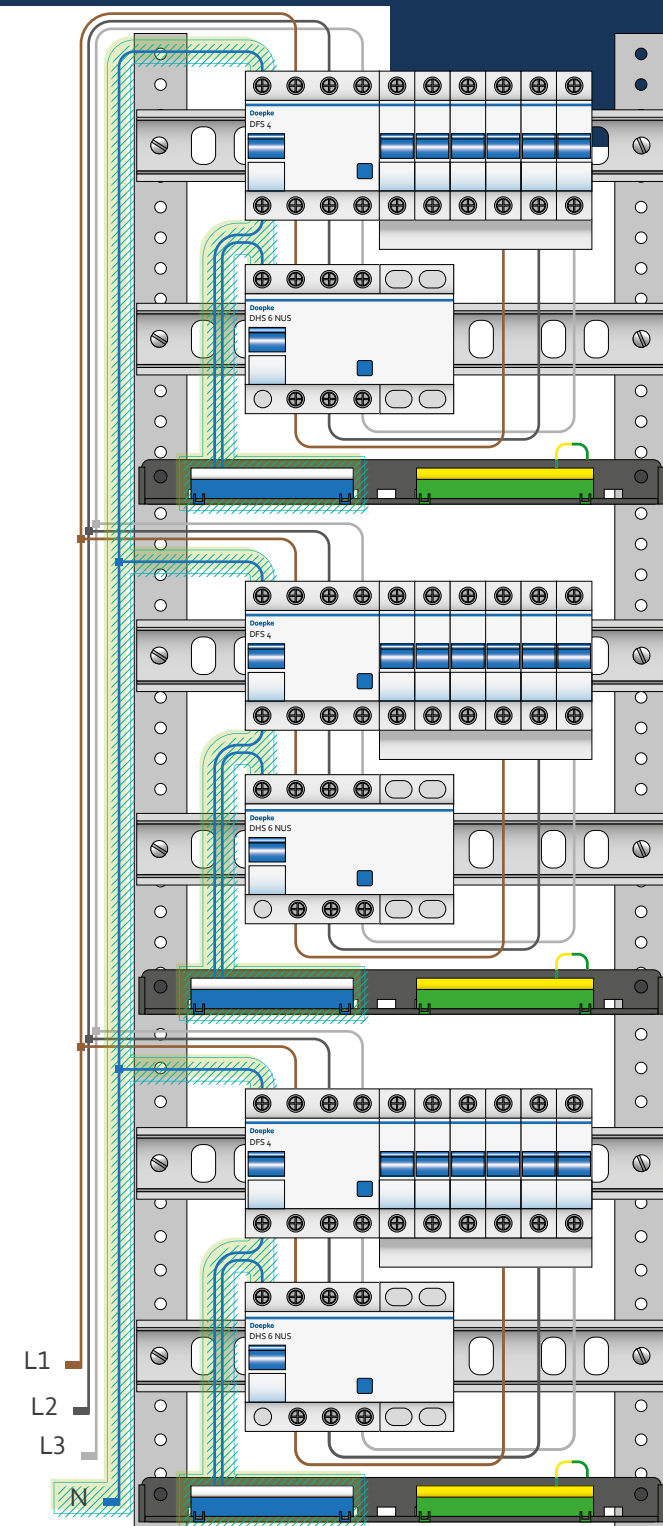

Überwachter Bereich

- Neutral- und Außenleiter einspeisungsseitig
- erweiterter Schutz bis zur Neutralleiter-Sammelschiene
- 6 TE pro FI zusätzlicher Platzbedarf



Doepke

Doepke Schaltgeräte GmbH
Stellmacherstraße 11
26506 Norden

@ — info@doepke.de
T — +49 (0) 49 31 18 06-0
F — +49 (0) 49 31 18 06-101

www — doepke.de